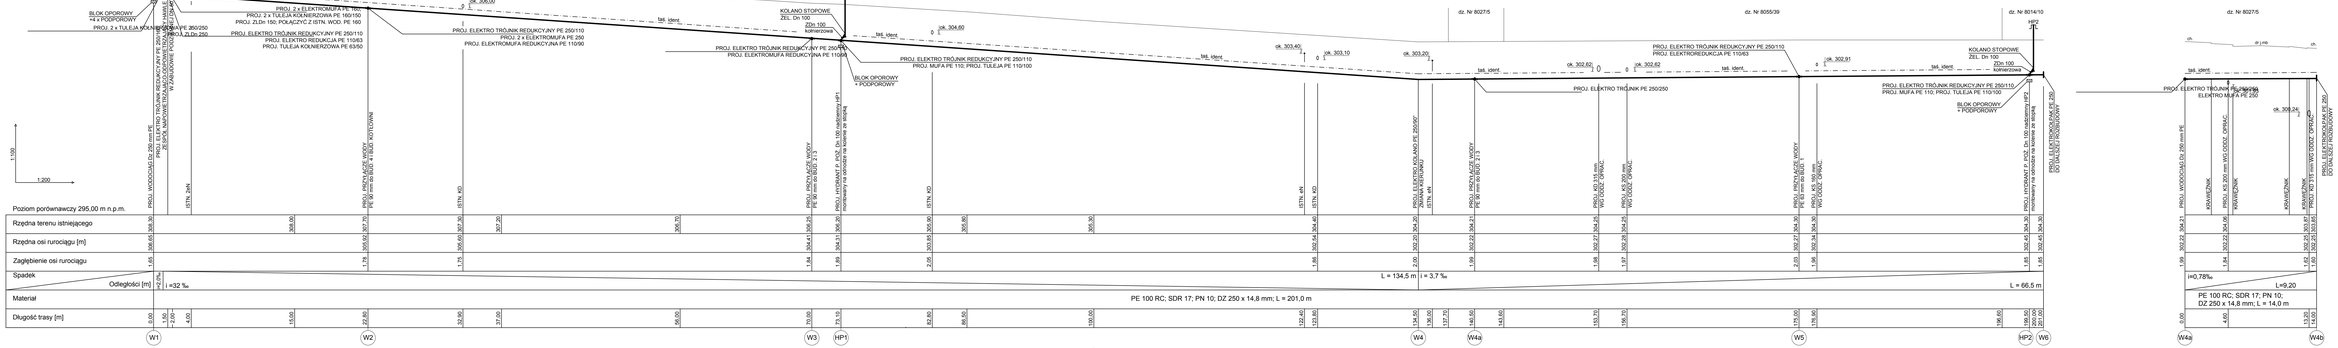
ul. NOWOMIEJSKA
dz. Nr 8055/24
dz. Nr 8027/5
dz. Nr 8055/39
dz. Nr 8014/10
dz. Nr 8027/5
PROJ. ELEKTRO TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 250/150
BLOK OPOROWY +4 x PODPOROWY
PROJ. 2 x TULEJA KOLNERZOWA PE 160/150
PROJ. 2 x ELEKTROMUFA PE 160
PROJ. ELEKTRO TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 250/110
PROJ. ELEKTROREDUKCJA PE 110/63
PROJ. TULEJA KOLNERZOWA PE 63/50
KOLANO STOPOWE ZEL Dn 100
ZDn 100 kolnierzowa
PROJ. ELEKTRO TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 250/110
PROJ. 2 x ELEKTROMUFA PE 250
PROJ. ELEKTROMUFA REDUKCYJNA PE 110/90
PROJ. ELEKTRO TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 250/110
PROJ. MUFA PE 110; PROJ. TULEJA PE 110/100
BLOK OPOROWY +PODPOROWY
PROJ. ELEKTRO TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 250/250
PROJ. ELEKTROREDUKCJA PE 110/63
PROJ. ELEKTRO TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 250/250
PROJ. ELEKTRO TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 250/110
PROJ. MUFA PE 110; PROJ. TULEJA PE 110/100
BLOK OPOROWY +PODPOROWY
KOLANO STOPOWE ZEL Dn 100
ZDn 100 kolnierzowa
PROJ. ELEKTRO TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 250/110
PROJ. ELEKTROREDUKCJA PE 110/63
PROJ. ELEKTRO TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 250/250
PROJ. MUFA PE 110; PROJ. TULEJA PE 110/100
BLOK OPOROWY +PODPOROWY
PROJ. ELEKTRO TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 250/250
ELEKTRO MUFA PE 250
Poziom porównawczy 295,00 m n.p.m.
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna osi rurociągu [m]
Zagłębienie osi rurociągu
Spadek
Odległości [m]
Materiał
PE 100 RC; SDR 17; PN 10; DZ 250 x 14,8 mm; L = 201,0 m
L = 134,5 m
L = 66,5 m
L=9,20
PE 100 RC; SDR 17; PN 10; DZ 250 x 14,8 mm; L = 14,0 m
Długość trasy [m]
W1
W2
W3
HP1
W4
W4a
W5
HP2
W6
W4b
WĘZEŁ ①
WĘZEŁ ②
WĘZEŁ ③
WĘZEŁ ④
WĘZEŁ ④a
WĘZEŁ ⑤
WĘZEŁ HP2 i ⑥
WĘZEŁ HP1
ZLDn 150 + BLOK PODPOROWY
PROJ. ELEKTRO TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 250/150
BLOK OPOROWY +PODPOROWY
PROJ. TULEJA KOLNERZOWA PE 160/150
PROJ. ELEKTROMUFA PE 160
ISTN. WODOCIĄG DZ 160 mm PE
PROJ. TULEJA KOLNERZOWA PE 250/250
PROJ. ZLDn 250 + BLOK PODPOROWY
PROJ. ELEKTRO TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 250/110
PROJ. ELEKTROREDUKCJA PE 110/63
PROJ. TULEJA KOLNERZOWA PE 63/50
ZESPÓŁ NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWIETRZAJĄCY HAWLE W ZABUDOWIE PODZIEMNEJ DN 50
PROJ. WODOCIĄG DZ 250 mm PE
PROJ. ELEKTRO TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 250/110
BLOK OPOROWY +PODPOROWY
PROJ. WODOCIĄG DZ 90 mm PE
PROJ. ELEKTROMUFA REDUKCYJNA PE 110/90
HYDR. P.POŻ. HP1 Dn 100 nadziemny
KOLANO ZE STOPKĄ Dn 100
ZLDn 100 + BLOK PODPOROWY
BLOK OPOROWY
ELEKTRO MUFA PE 110
TULEJA KOLNERZOWA PE 110/100
TRÓJNIK ELEKTRO REDUKCYJNY PE 250/110
2 x ELEKTROMUFA PE 250
BLOK OPOROWY +PODPOROWY
PROJ. ELEKTRO KOLANO PE 250
PROJ. WODOCIĄG DZ 250 mm PE
PROJ. ELEKTROMUFA PE 250
ZLDn 50 + BLOK PODPOROWY
PROJ. ELEKTROMUFA PE 63
PROJ. TULEJA KOLNERZOWA PE 63/50
PROJ. P. WODY DZ 63 mm PE
HYDR. P.POŻ. HP2 Dn 100 nadziemny
ELEKTROKOŁPAK PE 250
KOLANO ZE STOPKĄ Dn 100
ELEKTRO MUFA PE 110
TULEJA KOLNERZOWA PE 110/100
TRÓJNIK ELEKTRO REDUKCYJNY PE 250/110
1:100
1:200

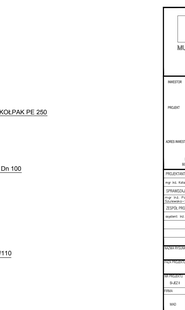
MURAPOL ARCHITECTS DRIVE
INWESTOR
Murapol Projekt Sp. z o.o. i S.K.A.
ul. Przyjaźni 49, 43-300 Bielsko-Biała
PROJEKT
Projekt budowlany (ścisły wodociągowy)
wykonania zabudowy wodociągowej
ADRES INWESTYCJI
SERWISZ, ul. SOSNOWA
Działka nr: 8027/1, 8055/24, 8027/4, 8055/38, 8055/37, 8027/7, 8055/39, 8014/10, 8027/2, 8027/3 - Obręb Sosnowa 0006-02, w jedn. Sosnowa - ust. miejsc
PROJEKTANT
mgr inż. Katarzyna Gawrecka
MAPOLIS PROJEKT
PGK PORUM PROSTUT
SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Paulina Czyżewska - Sobczyńska
MAPOLIS PROJEKT
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
asystent: inż. Krzysztof Bojanek
TYTUŁ RYSUNKU
PROFIL SIEC WODOCIĄGOWEJ
NAZWA PLIKU
PROJ01 SIEDOWLAW
SKALA
B.A3:1 / 1:1000
FORMAT
A1
FORMAT
A3
FIRMA
BRANŻA
POZIOM
NUMER
REWIZJA
MAD
SARTARU
1
0